

Beställningsformulär

Företag _____

Kontaktperson _____


Adress _____

Telefon _____

Postnr. och Ort _____

Märke/Anläggning _____

E-mail _____

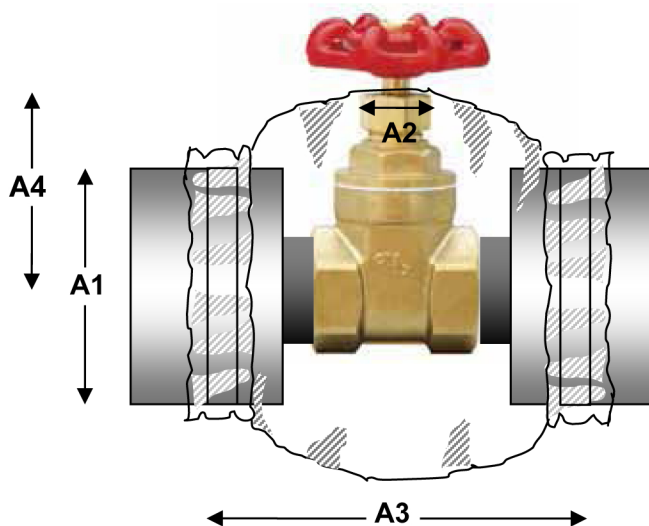

Måttschema för framställning av isoleringsmadrass

Nödvändiga mått för att kunna tillverka en isoleringsmadrass

Fyll i fälten

Diameter	A1		mm
Diameter på ventilsindel. (Vissa ventiler kräver att man förlänger spindeln för att få plats med isoleringen)	A2		mm
Längd på det område som madrassen skall täcka (det måste vara minst 100 mm överlapp på båda sidor om ventilen)	A3		mm
Höjd från centrum av rör till underkant av ventilvred	A4		mm
Antal isoleringsmadrasser med ovanstående mått		st	

- ☐ Dynan skall göras med standard isolering av glasfiber 40mm.
Denna madrass är anpassad för ventiler och rör med en medeltemperatur upp till 180 grader.
- ☐ Dynan skall göras med isolering av stenull (Industriell) 50mm.
Denna madrass är anpassad för ventiler och rör med en medeltemperatur 180- 250 grader
- ☐ Dynan skall göras med isolering av keramisk ull 38mm.
Denna madrass är anpassad för ventiler och rör med en medeltemperatur 250- 600 grader

I våra madrasser används stenull, glasull, keramisk ull och isoglas (nålfilt). Vi använder oss av tekniska vävar specifika för de krav som ställs på Er anläggning. **Det finns vävar och isolering som tål extremt höga temperaturer** vilket gör att isoleringsmadrasser kan användas på alla typer av anläggningar. Monteras på ventilen med kardborre, hakar med fjäder eller spännband.

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikation och konstruktion.